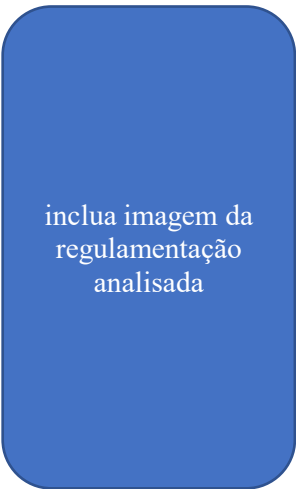


Checklist n.º 16a1 da CPA (BHTrans) - complementar ao checklist n.º 1b do GTchecklists (CPA-PBH)
conformidade de SV de estacionamento livre reservado para pessoa com deficiência em via terrestre pública

padrão L (estacionamento livre)		placa analisada				
 fonte: Resolução Contran n.º 965/2022 (An.I/Fig.9)	características mínimas	 inclua imagem da regulamentação analisada	características mínimas	avaliação		peso
	placa R6b		placa R6b	sim	1	10%
	pictograma SIA (azul/branco p/direita)		pictograma SIA (azul/branco p/direita)	sim	1	5%
	SIA conforme NBR 9050/2020		SIA conforme NBR 9050/2020	sim	1	5%
	inscrição COM CREDENCIAL		inscrição COM CREDENCIAL	sim	1	10%
	insc. COM CREDENCIAL após SIA		insc. COM CREDENCIAL após SIA	sim	1	10%
	sem informação prejudicial		sem informação prejudicial	sim	1	60%
	comentário: a inscrição COM CREDENCIAL após o pictograma SIA significa "pessoa com deficiência com uso da credencial padrão Contran"; a necessidade de uso de "INÍCIO" / "TÉRMINO" e posição da vaga é avaliada caso a caso; exemplo de informação prejudicial: símbolo TEA.		legenda: pontuações máximas	SVLpcd-IC	100%	
		indicador n.º 16a1				
Local da situação analisada e data da imagem: _____ Conclusão: _____ RPI (requisito de parte interessada - que é o resultado esperado) = 100% e resultado medido em dd/mm/aaaa) = ____%						
Responsável pela aplicação do checklist: _____			inserir assinatura eletrônica			

Checklist n.º 16a2 da CPA (BHTrans) - complementar ao checklist n.º 1b do GTchecklists (CPA-PBH)
conformidade de SV de estacionamento rotativo reservado para pessoa com deficiência em via terrestre pública

padrão R (estacionamento rotativo)		placa analisada				
	características mínimas		características mínimas	avaliação		peso
	placa R6b		placa R6b	sim	1	10%
	pictograma SIA (azul/branco p/direita)		pictograma SIA (azul/branco p/direita)	sim	1	10%
	inscrição COM CREDENCIAL		inscrição COM CREDENCIAL	sim	1	10%
	insc. COM CREDENCIAL após SIA		insc. COM CREDENCIAL após SIA	sim	1	10%
	sem informação prejudicial		sem informação prejudicial	sim	1	45%
	inscrição ROTATIVO		inscrição ROTATIVO	sim	1	5%
	tempo de duração		tempo de duração	sim	1	5%
	dias/horários		dias/horários	sim	1	5%
	comentário: a inscrição COM CREDENCIAL após o pictograma SIA significa "pessoa com deficiência com uso da credencial padrão Contran"; a necessidade de uso de "INÍCIO" / "TÉRMINO" e posição da vaga é avaliada caso a caso; exemplo de informação prejudicial: símbolo TEA.		legenda: pontuações máximas	SVRpi-IC	100%	
		indicador n.º 16a2				

fonte: Resolução Contran n.º 965/2022 (An.I/Fig.10)

Local da situação analisada e data da imagem: _____

Conclusão: _____

RPI (requisito de parte interessada - que é o resultado esperado) = 100% e resultado medido em dd/mm/aaaa) = ____%


Responsável pela aplicação do *checklist* : _____

inserir assinatura eletrônica


Checklist n.º 16a3 da CPA (BHTrans) - complementar ao checklist n.º 1b do GTchecklists (CPA-PBH)
conformidade de SV de estacionamento livre reservado para pessoa idosa em via terrestre pública

padrão L (estacionamento livre)		placa analisada				
 fonte: Res.Contran n.º 965/2022 (An.II/Fig.6)	características mínimas	 inclua imagem da regulamentação analisada	características mínimas	avaliação		peso
	placa R6b		placa R6b	sim	1	20%
	pictograma 60+ (azul/branco)		pictograma 60+ (azul/branco)	sim	1	20%
	inscrição COM CREDENCIAL		inscrição COM CREDENCIAL	sim	1	20%
	inscrição "COM..." junto ao 60+		inscrição "COM..." junto ao 60+	sim	1	20%
	sem informação prejudicial		sem informação prejudicial	sim	1	20%
	comentários: a inscrição COM CREDENCIAL após o pictograma 60+ significa "pessoa idosa com uso da credencial Contran"; a necessidade de uso de "INÍCIO" / "TÉRMINO" e posição da vaga é avaliada caso a caso; exemplo de informação prejudicial: IDOSO.		legenda: pontuações máximas	SVLpi-IC	100%	
		indicador n.º 16a3				
Local da situação analisada e data da imagem: _____						
Conclusão: _____						
RPI (requisito de parte interessada - que é o resultado esperado) = 100% e resultado medido em dd/mm/aaaa) = ____%						
Responsável pela aplicação do checklist : _____			inserir assinatura eletrônica			

Checklist n.º 16a4 da CPA (BHTrans) - complementar ao checklist n.º 1b do GTchecklists (CPA-PBH)
conformidade de SV de estacionamento rotativo reservado para pessoa idosa em via terrestre pública

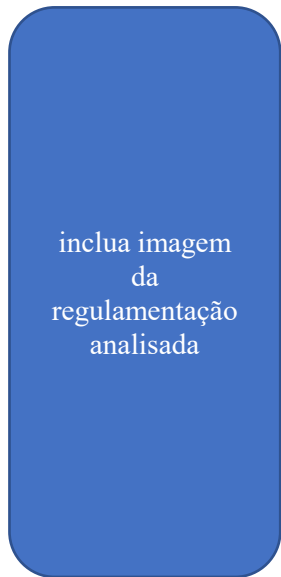
padrão R (estacionamento rotativo)		placa analisada				
 fonte: Res.Contran n.º 965/2022 (An.II/Fig.7)	características mínimas		características mínimas	avaliação		peso
	placa R6b		placa R6b	sim	1	10%
	pictograma 60+ (azul/branco)		pictograma 60+ (azul/branco)	sim	1	10%
	inscrição COM CREDENCIAL		inscrição COM CREDENCIAL	sim	1	10%
	inscrição "COM..." junto ao 60+		inscrição "COM..." junto ao 60+	sim	1	10%
	sem informação prejudicial		sem informação prejudicial	sim	1	45%
	inscrição ROTATIVO		inscrição ROTATIVO	sim	1	5%
	tempo de duração		tempo de duração	sim	1	5%
	dias/horários		dias/horários	sim	1	5%
	comentários: a inscrição COM CREDENCIAL após o pictograma 60+ significa "pessoa idosa com uso da credencial Contran"; a necessidade de uso de "INÍCIO" / "TÉRMINO" e posição da vaga é avaliada caso a caso; exemplo de informação prejudicial: IDOSO.		legenda: pontuações máximas	SVRpi-IC	100%	
		indicador n.º 16a4				
Local da situação analisada e data da imagem: _____ Conclusão: _____ RPI (requisito de parte interessada - que é o resultado esperado) = 100% e resultado medido em dd/mm/aaaa) = ____%						
Responsável Técnico (RT) pela aplicação do <i>checklist</i> : _____			inserir assinatura eletrônica			

Checklist n.º 16a5 da CPA (BHTrans) - complementar ao checklist n.º 1b do GTchecklists (CPA-PBH)
conformidade de SH e rebaixo de estacionamento paralelo reservado para pessoa com deficiência em via terrestre pública

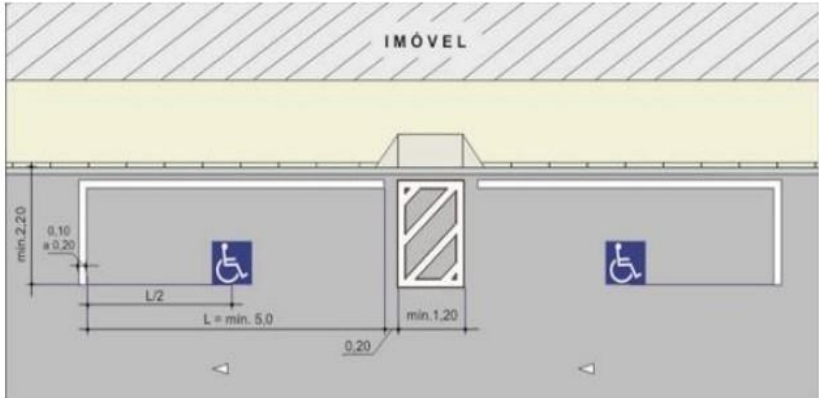padrão paralelo	regulamentação analisada		
 fonte: Res.Contran n.º 965/2022 (An.I/Fig.12)	inclua aqui imagem da regulamentação analisada		
características mínimas	características mínimas	avaliação	peso
vaga com largura mínima de 2,20m	vaga com largura mínima de 2,20m	sim	1 10%
vaga com comprimento mínimo de 5,00m	vaga com comprimento mínimo de 5,00m	sim	1 20%
vaga com pintura branca completa (fundo e lateral)	vaga com pintura branca completa (fundo e lateral)	sim	1 10%
pictograma SIA na borda e centralizado na vaga (L/2)	pictograma SIA na borda e centralizado na vaga (L/2)	sim	1 5%
pictograma SIA p/direita completo	pictograma SIA p/direita completo	sim	1 10%
box atrás de vaga única ou entre vagas (exceto junto a FTP)	box atrás de vaga única ou entre vagas (exceto junto a FTP)	sim	1 8%
box com pintura branca completa	box com pintura branca completa	sim	1 2%
box com mínimo de 1,20m de largura	box com mínimo de 1,20m de largura	sim	1 10%
rebaixo (s/piso tátil, abas s/barreiras, inclinação máx. 8,33%)	rebaixo (s/piso tátil, abas s/barreiras, inclinação máx. 8,33%)	sim	1 25%
	legenda: pontuações máximas	SHpcd-IC	100%
obs.: se não necessário box e/ou rebaixo, avaliação = sim		indicador n.º 16a5	
Local da situação analisada e data da imagem: _____			
Conclusão: _____ RPI (requisito de parte interessada - que é o resultado esperado) = 100% e resultado medido em dd/mm/aaaa) = ____%			
Responsável Técnico (RT) pela aplicação do <i>checklist</i> : _____		inserir assinatura eletrônica	

Checklist n.º 16a6 da CPA (BHTrans) - complementar ao checklist n.º 1b do GTchecklists (CPA-PBH)
conformidade de SH e rebaixo de estacionamento público oblíquo reservado para pessoa com deficiência em via terrestre pública

padrão oblíquo

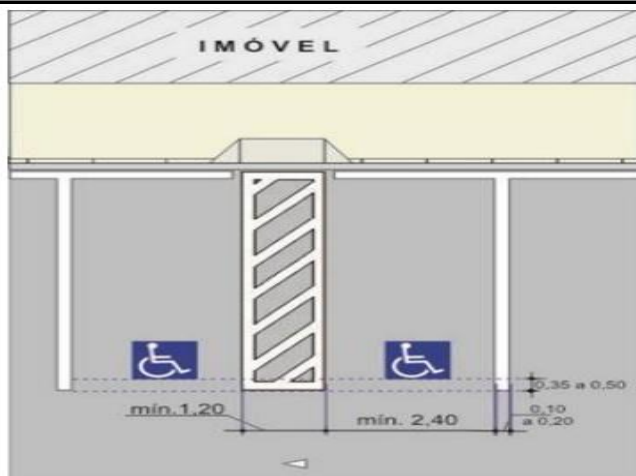

fonte: Res.Contran n.º 965/2022 (An.I/Fig.13)

regulamentação analisada

inclua aqui imagem da regulamentação analisada

características mínimas

vaga com largura mínima de 2,40m (se 90º) ou 3,30m (30º a 90º)
vaga com comprimento mínimo de 5,00m
vaga com pintura branca completa (fundo e lateral)
pictograma SIA na borda e centralizado na vaga (L/2)
pictograma SIA p/direita completo
box atrás de vaga única ou entre vagas (exceto junto a FTP)
box com pintura branca completa
box com mínimo de 1,20m de largura
rebaixo (s/piso tátil, abas s/barreiras, inclinação máx. 8,33%)

obs.: se não necessário box e/ou rebaixo, avaliação = sim

características mínimas

características mínimas	avaliação	peso
vaga com largura mínima de 2,40m (se 90º) ou 3,30m (30º a 90º)	sim	1 10%
vaga com comprimento mínimo de 5,00m	sim	1 20%
vaga com pintura branca completa (fundo e lateral)	sim	1 10%
pictograma SIA na borda e centralizado na vaga (L/2)	sim	1 5%
pictograma SIA p/direita completo	sim	1 10%
box atrás de vaga única ou entre vagas (exceto junto a FTP)	sim	1 8%
box com pintura branca completa	sim	1 2%
box com mínimo de 1,20m de largura	sim	1 10%
rebaixo (s/piso tátil, abas s/barreiras, inclinação máx. 8,33%)	sim	1 25%

legenda: pontuações máximas

SHpcd-IC 100%

indicador n.º 16a6

Local da situação analisada e data da imagem: _____

Conclusão: _____


RPI (requisito de parte interessada - que é o resultado esperado) = 100% e resultado medido em dd/mm/aaaa) = ____%

Responsável Técnico (RT) pela aplicação do checklist: _____

inserir assinatura eletrônica


Checklist n.º 16a7 da CPA (BHTrans) - complementar ao checklist n.º 1b do GTchecklists (CPA-PBH)
conformidade de SH de estacionamento paralelo reservado para pessoa idosa em via terrestre pública

padrão paralelo

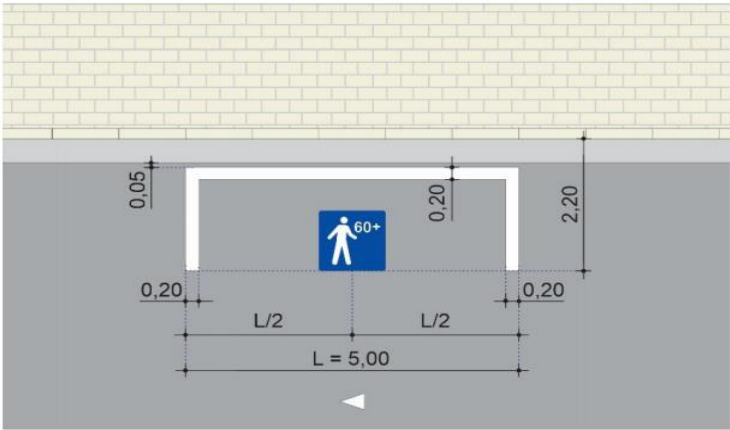

fonte: Res.Contran n.º 965/2022 (An.II/Fig.8)

regulamentação analisada

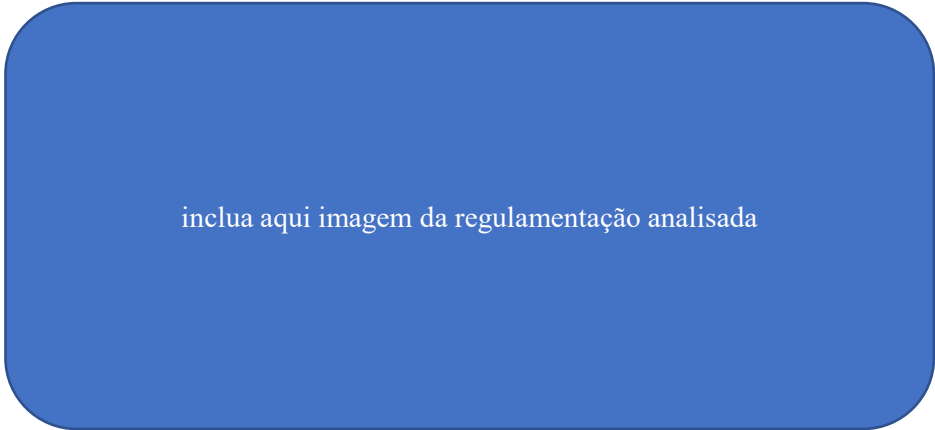

características mínimas	características mínimas	avaliação		peso
vaga com largura mínima de 2,20m	vaga com largura mínima de 2,20m	sim	1	25%
vaga com comprimento mínimo de 5,00m	vaga com comprimento mínimo de 5,00m	sim	1	25%
vaga com pintura branca completa (fundo e laterais)	vaga com pintura branca completa (fundo e laterais)	sim	1	15%
pictograma 60+ na borda e centralizado na vaga (L/2)	pictograma 60+ na borda e centralizado na vaga (L/2)	sim	1	25%
pictograma 60+ p/direita completo	pictograma 60+ p/direita completo	sim	1	10%
	legenda: pontuações máximas	SHpcd-IC		100%
		indicador n.º 16a7		

Local da situação analisada e data da imagem: _____


Conclusão: _____

RPI (requisito de parte interessada - que é o resultado esperado) = 100% e resultado medido em dd/mm/aaaa) = ____%

Responsável Técnico (RT) pela aplicação do checklist : _____

inserir assinatura eletrônica

Checklist n.º 16a8 da CPA (BHTrans) - complementar ao checklist n.º 1b do GTchecklists (CPA-PBH)
conformidade de SH de estacionamento **oblíquo** reservado para **pessoa idosa** em **via terrestre pública**

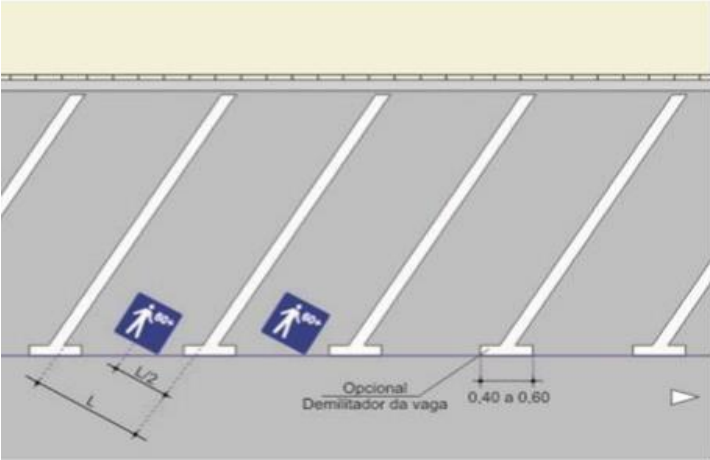padrão oblíquo	regulamentação analisada			
 fonte: Res.Contran n.º 965/2022 (An.II/Fig.11)	inclua aqui imagem da regulamentação analisada			
características mínimas	características mínimas	avaliação		peso
vaga com largura mínima de 2,20m	vaga com largura mínima de 2,20m	sim	1	25%
vaga com pintura branca completa (fundo e laterais)	vaga com pintura branca completa (fundo e laterais)	sim	1	25%
pictograma 60+ na borda e centralizado na vaga (L/2)	pictograma 60+ na borda e centralizado na vaga (L/2)	sim	1	25%
pictograma 60+ p/direita completo	pictograma 60+ p/direita completo	sim	1	25%
	legenda: pontuações máximas	SHpcd-IC	100%	
		indicador n.º 16a8		
Local da situação analisada e data da imagem: _____				
Conclusão: _____				
RPI (requisito de parte interessada - que é o resultado esperado) = 100% e resultado medido em dd/mm/aaaa) = ____%				
Responsável Técnico (RT) pela aplicação do <i>checklist</i> : _____		inserir assinatura eletrônica		